




COMUNE DI
PRAIANO

RISCHIO DI GELATE PER I NOSTRI CONTATORI

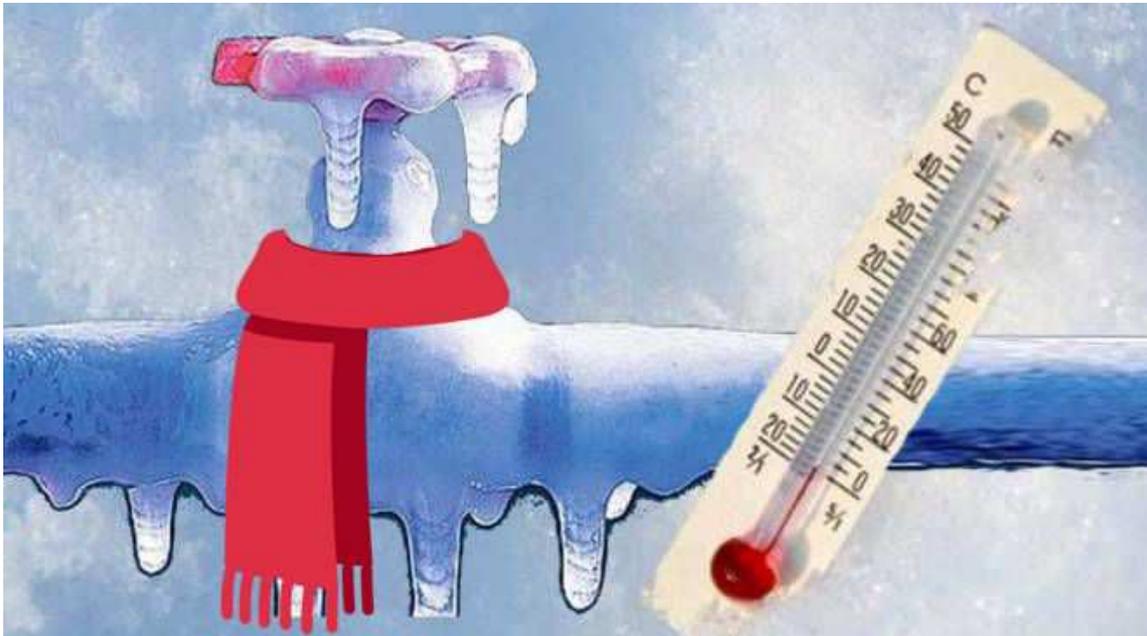

PROTEGGIAMOLI!

Nel caso in cui il contatore si trovasse totalmente esterno e senza alcuna protezione è necessario realizzare un vano di protezione adeguatamente coibentato.

Se invece la montante esterna è priva di protezione bisognerà apporre una guaina di isolamento termico.

In caso di temperature persistenti al di sotto degli 0 °C, soprattutto se il contatore e la montante sono privi di protezione, è **necessario lasciar scorrere un filo d'acqua per limitare il rischio di gelata.**

In caso di rottura del contatore o della montante è possibile contattare l'Ausino presso:

numero **verde 800 194 026** - **WWW.AUSINO.IT**



Ausino rammenta che la custodia del contatore e delle montanti idriche sono di competenza degli utenti.